STRUER KOMMUNE
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

WWW.STRUER.DK

STRUER@STRUER.DK

FORNYELSE AF TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND TIL HUSHOLDNING OG LANDBRUG FRA BORING MED DGU-nr. 44.559

Hovedvejen 136
7790 Thyholm

STRUER KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

1 Ansøgning 3
2 Afgørelse 3
3 Stamdata 3
4 Generelle regler og vilkår 4
5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering 5
5.1 Samlet vurdering 5
5.2 Oplysninger om anlægget og tilsyn 5
5.3 Indvindingsoplandet 6
5.4 Hydrogeologisk vurdering af området 7
5.5 Omkringliggende boringer 8
5.6 Påvirkning af nærliggende beskyttet natur og vandløb 8
5.7 Forureningskilder 9
5.8 Habitatsafgørelse 10
5.9 VVM-screening 11
6 Offentliggørelse og klagevejledning 11
6.1 Offentliggørelse 11
6.2 Klagevejledning for VVM-afgørelsen 11
6.3 Klagevejledning for vandforsyningsafgørelsen 12
6.4 Aktindsigt 12
6.5 Orientering om afgørelsen 13
7 Bilag 14
7.1 Bilag 1: Borerapport, 2002 14
7.2 Bilag 2: Tilsynsrapport 15
7.3 Bilag 3: Drikkevandsinteresser 18
7.4 Bilag 4: §3-beskyttet natur 18
7.5 Bilag 5: Natura2000-områder 19
7.6 Bilag 6: Jordforurening 19

1 Ansøgning

Den 19. november 2020 modtog Struer Kommune ansøgning om fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til husholdnings- og landbrug fra boring DGU nr. 44.559. Der er ansøgt om en samlet indvindingsmængde på 7.000 m^3/år.

Den eksisterende tilladelse dækker en samlet indvinding på 4.000 m^3/år. Tilladelsen udløb december 2018. Struer Kommune har kendskab til, at der har været en tilladelse til indvinding fra boringen siden 2003.

2 Afgørelse

Ud fra ansøgning og den *miljøtekniske beskrivelse og vurdering*, meddeler Struer Kommune hermed tilladelse til indvinding af grundvand til husholdnings- og landbrug, jævnfør nedenstående. Tilladelsen er givet i henhold til §20 i lovbekendtgørelsen nr. 1450 af 05. oktober 2020 om vandforsyning.

Struer Kommune har vurderet, at indvindingen ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet væsentlig i forhold til den nuværende tilstand, og at vandforsyningsanlægget kan benyttes til husholdnings- og landbrug.

Relevante kriterier, der skal anvendes ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet er behandlet i afsnittet om "*Miljøteknisk beskrivelse og vurdering*". Struer Kommune vurderer at det ansøgte ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og træffer hermed afgørelse om ikke VVM-pligt[1].

Tilladelsen erstatter tidligere tilladelser til vandindvinding fra boringen.

3 Stamdata

Boring	DGU-nr. 44.559 Jupiter ID 101581
Borings beliggenhed	Hovedvejen 136, 7790 Thyholm, se kort på forsiden. UTM 32 Euref89: UTMx: 465.591,28 UTMy: 6.279.572,5
Ejer	I/S Højgård / Erik Villadsen / Henrik Villadsen, Hovedvejen 136, 7790 Thyholm.
Formål	Husholdningsbrug og landbrug
Omfang	7000 m^3/år, ydelse 3 m^3/t
Tilsyn og godkendelse	Myndighed er Struer Kommune
Tidsfrist	Denne tilladelse bortfalder den 1. marts 2036.

[1] Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25.06.2020)

4 Generelle regler og vilkår

1. Boringen må ikke ændres, udbedres eller erstattes af nye boringer.

   Der stilles vilkår om udbedring af tørbrønden således at tørbrønden er tør. Udbedringen skal ske inden for 6 måneder fra tilladelsens ikrafttræden. Struer Kommune skal orienteres om løsningsforslaget til udbredning af tørbrønden før arbejdet igangsættes.

2. Der må indvindes 7000 m^3/år.

3. Vandet fra boringen skal anvendes til husholdningsbrug og landbrugsdrift.

   Hvis boringerne ønskes anvendt til et andet formål end formålet i denne tilladelse, skal man have tilladelse af kommunen hertil, inden man påbegynder den nye anvendelse.

4. Der skal være monteret en vandmåler på anlægget. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres.

   Du skal i slutningen af hvert kalenderår aflæse den oppumpede vandmængde.

   Oplysningerne om den oppumpede vandmængde sendes til Struer Kommune, Plan og Miljø inden den følgende 1. februar.

5. Et område på mindst 5 meter fra enhver boring er fastsat som fredningsbælte i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 24.

   Der må ikke gødes eller opblandes gødning i fredningsbæltet, dette gælder både naturligt gødning og kunstgødning.

   Der må ikke opblandes eller bruges bekæmpelsesmidler i fredningsbæltet.

   Der må ikke bygges eller opføres andre anlæg i fredningsbæltet.

6. Driften af anlægget må ikke genere naboer.

7. For at undgå skader, når der ryddes sne og slås græs, gælder følgende regel:

   Hydranter, ventiler og rørledninger, der placeres nærmere end 4 meter fra grænsen mellem mark og vejareal, må ikke rage op over terræn.

   Vejmyndigheden kan dispensere fra denne afstandsregel.

   Særlige byggelinjepålæg kan være tinglyst på ejendommen, I tvivlstilfælde – spørg vejmyndigheden.

8. Hvis boringen ikke længere ønskes anvendt eller boringen ikke længere er i drift, skal dette straks meddeles Struer Kommune og boringen skal hurtigst muligt sløjfes efter Miljøministeriets gældende regler for sløjfning af boringer og brønde på land.

9. Tilladelsen bortfalder d. 1. marts 2036. Hvis indvindingen til denne tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om og opnås en fornyet tilladelse.

Erstatningsregler
Som ejer af anlægget er du erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift voldes i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden i vandløb eller vandstanden i søer[2].

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af Taksationsmyndighederne.

5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

5.1 Samlet vurdering

Struer Kommune vurderer ud fra nedenstående, at indvindingen af grundvand er miljømæssigt forsvarligt, og at den tilladte indvindingsmængde ikke vil påvirke omgivelsernes kvalitet i nævneværdig grad, hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre indvindinger.

Der er ingen forhold, der taler for at begrænse tilladelsens løbetid på maksimalt 15 år.

Struer Kommune har konstateret, at bortset fra at der står vand i tørbrønden, så lever anlægget op til gældende krav. Der er stillet vilkår til udbedring af tørbrønden.

Nedenfor har Struer Kommune vurderet at det ansøgte ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt, hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre indvindinger.

5.2 Oplysninger om anlægget og tilsyn

Boringen er etableret i 2002 (bilag 1). Boringen er 43 meter dyb. Der indvindes vand fra 37 til 43 meter under terræn.

Der er udført tilsyn på boringen d. 26.01.2021 (bilag 2). Struer Kommune har ikke kendskab til, at der tidligere har været udført tilsyn med indvindingsboringen.

Ved tilsynet blev det konstateret, at der står vand i brønden. Ejer oplyser at brønden er tør om sommeren, og våd når der er faldet nedbør. Dette indikerer tilstedeværelsen af et terrænnært grundvandsmagasin.

Der er installeret vandmåler på anlægget.

Fredningsbæltet på 5 meter er overholdt, jævnfør nedenstående billede.

[2] §23 i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning (LBK nr. 1450 af 05.10.2020)

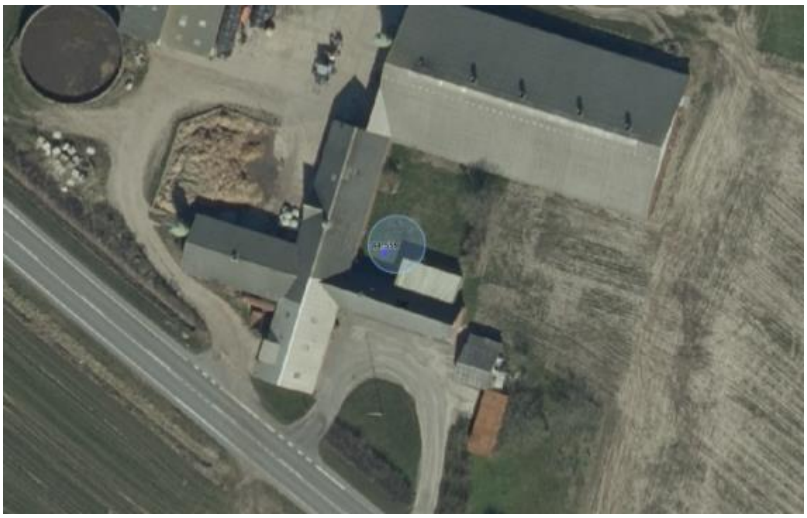

Det oppumpede vand bliver ført gennem et sandfilter placeret i tilstede bygning. Sandfilteret rensens ved tilbageskyld. Filtermaterialer udskiftes efter behov.

Det er ved tilsynet vurderet, at anlægget er i fin stand, hvilket også fremgår af historikken for vandanalyser.

Der er ansøgt om tilladelse til at indvinde 7.000 m^3/år med en ydelse på 3 m^3/timen. Der er indvundet mellem 4.234 og 5.927 m^3/år de sidste 10 år, se tabel nedenfor.

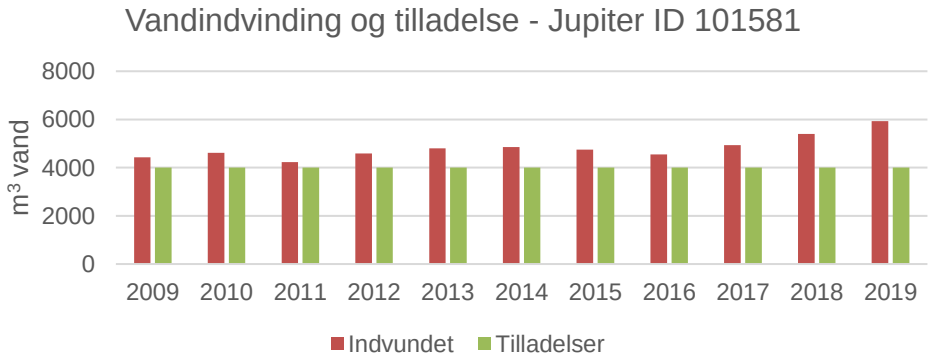

Formålet med indvindingen af grundvand er til husholdnings- og landbrug. Der kræves ikke vandanalyse fra en boring forsynende én ejendom, men det anbefales af Struer Kommune, at der foretages en kontrol med drikkevandet fra din boring mindst hvert 5. år. Dette er for at sikre, at vandets kvalitet lever op til almindelige kvalitetsanbefalinger.

Hvis du er mælkeproducent, skal vandet analyseres hvert år for bakterier. Hvis ejendommen udlejes, anvendes til kommercielle formål eller anlægget forsyner mere end 1 ejendom med vand er der krav om regelmæssig kontrol af vandet.

5.3 Indvindingsoplandet

Boringen er placeret udenfor områder med særlig drikkevandsinteresse OSD og områder med drikkevandsinteresse (OD, Bilag 3). Boringen er også placeret udenfor

indvindingsopland til almene vandværker, nitratfølsomme indvindingsområder og boringsnære beskyttelsesområder BNBO.

Det nærmeste almene vandværk er Lyngs Vandværk med kildeplads 1100 meter fra boringen (bilag 3). Nærmeste private husholdningsboring er placeret 1300 meter nordøst fra boringen, og nærmeste markvandingsboring er 8500 meter mod sydøst.

Det nærmeste §3-naturområde ligger ca. 160 meter fra boringen, og er et beskyttet overdrev (bilag 4). I en afstand af ca. 400 meter ligger en beskyttet sø, i en afstand af ca. 500 meter ligger en beskyttet strandeng, og i en afstand på 770 meter ligger endnu en beskyttet sø.

Nærmeste Natura2000-område er Nissum Bredning ca. 160 meter fra boringen (bilag 5).

Nærmeste målsatte vandløb er Barslev Bæk 3100 meter sydøst for boringen.

Projektet er placeret inden for strandbeskyttelseslinjen.

Afstanden fra boring til kysten er 180 meter.

5.4 Hydrogeologisk vurdering af området

Geologisk set er boringen placeret i et morænelandskab fra Weichel. Jordartskort fra GEUS beskriver, at de overfladenære jordarter består af moræneler.

En overordnet beskrivelse af geologien i nærområdet er foretaget ud fra borebeskrivelsen af indvindingsboringen, samt omkringliggende boringer: 44.188 mod nordvest, 44.189 mod sydøst og 44.8B, 44.8C, 44.445, 44.450, 44.406 mod nordøst. Boringen tættest på indvindingsboringen er placeret 230 meter mod nordvest.

I indvindingsboringen består de øverste 10 meter af sandet moræneler. Derefter følger 24 meter fedt smeltevandsler. Under de i alt 34 meter med ler, findes et 9 meter tykt lag med smeltevandssand. Det er fra dette sandmagasin indvindingen af grundvand finder sted. Boringen er afsluttet i sandlaget 43 meter under terræn.

Boringsdata fra de tættest beliggende boringer (44.188 og 44.189) udviser overordnet samme stratigrafiske lagdeling. Disse boringer ligger også tæt ved kysten.

Boringerne mod nordøst ligger længere inde i land (ca. 1000 meter). Boringsdata herfra viser, at det sandmagasin der ønskes indvinding fra, her liggere tættere ved overfladen. Stratigrafien består her af et øvre lerlag til omkring 11 meter under terræn. Derefter følger et tykt lag med smeltevandssand – ca. 25 meter tykt. Under dette findes et ca. 3 meter tykt lerlag, efterfulgt af 2 meter sand. Boring med DGU nr. 44.450 er 100 meter dyb, og viser, at det tynde sandlag er efterfulgt af 59 meter ler.

Boringen er filtersat 37 til 43 meter under terræn. Grundvandet træffes omkring kote 2, svarende til 5 meter under terræn, baseret på pejling fra 2002 ved etablering af boringen. Der er en opadrettet grundvandsgradient fra indvindingsmagasinet, omkring 24 meter ler og en potentialeforskel på 29 meter mellem det terrænnære grundvand og indvindingsmagasinet.

Der blev i forbindelse med tilsynet på boringen konstateret stående vand i brønden. Dette indikerer tilstedeværelse af et terrænnært sekundært grundvandsmagasin. Vandet i brønden stod ca. 1,5 meter under terræn. Der vurderes, at der er en nedadrettet grundvandsgradient fra det terrænnære magasin ned til 4-5 meter under terræn. Der forventes ingen yderligere nedadrette gradient herunder, derimod en opadrette gradient fra det primære grundvandsmagasin.

Derfor vurderer Struer kommune, at der ikke er nogen hydraulisk kontakt af betydning mellem indvindingen og overfladevand/terrænnær vand.

Nedbøren i området er beregnet til gennemsnitligt 927 mm/år, som gennemsnit over årene fra 2011til 2020. Grundvandsdannelsen er ud fra MiljøGIS bestemt til mellem 400-600 mm/m^2.

Når der pumpes fra boringen, vil der dannes en sænkningstragt. Udbredelsen af sænkningstragten vil afhænge af, i hvor lang tid der pumpes og magasinet ydeevne. Der er lavet en beregning, der tager udgangspunkt i, at der pumpes jævnt hele året, indtil tilladelsen er opbrugt. Under disse forudsætninger vil sænkningstragten brede sig 3000 meter ud fra boringen i indvindingsmagasinet. Den høje påvirkningsradius beregnet i modellen skyldes i høj grad den lave infiltration fra det øvre fire magasin til det nedre spændte magasin, forårsaget af det tykke lag med smeltevandsler med lav hydraulisk ledningsevne. Modellen tager ikke højde for hydrauliske barriere, såsom afstanden til kysten. På baggrund heraf, vurderes det, at påvirkningsradiussen er væsentligt lavere end de 3000 meter.

Der er beregnet en sænkning på ca. 1 meter i indvindingsmagasinet i en afstand på 5 meter fra boringen. I afsnittet ”påvirkning af nærliggende beskyttet natur og vandløb” er påvirkningen af en række naturområder desuden undersøgt.

5.5 Omkringliggende boringer

Boringerne DGU-nr. 44.445 og 44.406 er de nærmeste vandindvindingsboringer. De tilhører Lyng Vandværk. Boringerne er placeret 1100 meter fra indvindingsboringen.

Lyngs Vandværk indvinder vand fra sammen sandlag, men i en dybde på 21-28 m. Grundvandet findes her i omkring kote 4 svarende til mellem 6 og 7 meter under terræn. Der er således 14 meter fra grundvandsspejlet til indvindingsfilteret. Grundet den komplekse geologiske opbygning af jordlagene på Thyholm vides det ikke om der er en direkte forbindelse mellem magasinerne, hvorfra vandet indvindes fra Lyngs Vandværk og indvindingsboringen. Det er i vurderingen dog antaget at der er forbindelse, se evt. Grundvandsredegørelse – Struer Kommune, udarbejdet af Rambøll i 2019.

Struer Kommune vurderer, at indvinding af grundvand fra boringen ikke vil påvirke indvindingen til Lyngs Vandværk.

Alle øvrige boringer ligger længere væk, og Struer kommune vurderer derfor, at de heller ikke vil blive væsentlig påvirket.

5.6 Påvirkning af nærliggende beskyttet natur og vandløb

Grundet det tykke lerlag mellem det terrænnære magasin og indvindingsmagasinet vurderes det, at der vil være en minimal påvirkning af overfladenær natur. De beregnede

sænkninger i modellen tager ikke højde for kystens nære placering, og det forventes derfor at eventuelle sænkninger vil være lavere end beregningerne.

§3 beskyttet natur

Inden for et område på 180 meter er der et beskyttet overdrev (§3 område). Grudent overdrevets kystnære placering vurderes det, at overdrevet ikke vil blive yderligere påvirket af forøgelsen i denne indvindingstilladelse.

Påvirkningen er også vurderet for to beskyttede søer (§3 natur) liggende henholdsvis 400 og 770 meter nordøst fra boringen, altså uden for påvirkningsradiussen.

For den nærmeste sø er der beregnet en sænkning på 0,7 cm, hvilket svarer til 0,3 cm mere end den sænkning som er forårsaget af den nuværende sænkning ved en indvindingstilladelse på 4000 m^3/år. Søen er beliggende i ler, hvorfor det vurderes at søen har en god evne til at holde på vandet. Dette sammenholdt med boringens placering tæt ved kysten, gør at det vurderes, at den potentielle sænkning i søen er lavere end de beregnede 0,7 cm. Det vurderes, at påvirkningen ikke vil give anledning til tilstandsændringer i søen.

Søen beliggende 770 meter nordøst fra boringen er beliggende tæt ved indvindingsboringerne til Lyngs Vandværk. Søen er beliggende i kote 7,5, mens grundvandsstanden i Lyngs Vandværks indvindingsboringer er beliggende i omkring kote 4, og det vurderes derfor, at der ikke er nogen hydraulisk kontakt mellem indvindingsmagasinet og søen. Der vil således ikke ske nogen påvirkning af søen.

Natura2000 område
Nissum Bredning ligger inden for 180 meter fra boringen. Grundet den store vandmængde i Nissum Bredning vurderes det dog, at indvinding fra boringen ikke målbart vil påvirke området.

Beskyttede vandløb
Indvinding fra boringen vurderes til ikke at påvirke nogle beskyttede vandløb, særligt med baggrund i den store afstand til nærmeste beskyttede vandløb (Barslev Bæk, 3100 meter).

Ovenfor er det vurderet, at der ikke er nogen væsentlig hydraulisk kontakt mellem det øverste grundvand og indvindingsmagasinet. Struer Kommune vurderer derfor, at der ikke vil ske nogen væsentlige ændringer af tilstanden i den §3 beskyttede natur, Natura 2000 områder og beskyttede vandløb, som konsekvens af indvindingen.

5.7 Forureningskilder

Der er registeret en mulig jordforurening (V1) 680 meter øst for boringen (bilag 6). Kortlægningen er sket da der er fundet forurening af tungmetaller på grunden fra afbrænding af kabler. Kortlægningen ligger sideværts i forhold til grundvandsstrømningen (som er mod kysten) i både det terrænnæregrundvand og i indvindingsmagasinet. Der er også et beskyttende lerlag over indvindingsmagasinet, der er vurderet til hydraulisk at adskille det terrænnære vand og indvindingsmagasinet. Derfor vurderer Struer Kommune, at der ingen risiko er ved indvindingen i forhold til denne kortlægning.

I et område ca. 870 meter nordøst fra boringen, findes flere kortlagte arealer, herunder to på V1 og to på V2.

De V1-kortlagte arealer indbefatter et tidligere værksted og tankstation og Lyngs jernbanestation. Ved Lyngs jernbanestation er der muligt forurening med tungmetaller. Ved det tidligere værksted og tankstation er der mistanke om jordforurening med kulbrinter. En del af matriklen er desuden kortlagt som V2 grundet fund af smøreolie og dieselolie.

Et område er desuden V2-kortlagt da der er fundet kulbrinter i jorden og målt indhold af kulbrinter i vandprøve fra en boring på grunden. Boringen er 9 meter dyb, og prøven er derfor taget fra det terrænnære grundvand.

Området nordøst for boringen ligger sideværts med hensyn til grundvandsstrømningen i forhold til boringen. Desuden er der et beskyttende lerlag mellem det overfladenære vand og indvindingen. Derfor vurderer Struer kommune, at der ikke er nogen risiko ved at indvinde grundvand fra boringen i forhold til den mulige forurening.

Det er derfor usandsynligt, at indvindingen vil kunne påvirke de registrerede forureninger eller deres mobilitet.

Der er ikke registreret jordforurening (V2) eller mulig jordforurening (V1) inden for en forventet påvirkningsradius. Det er derfor usandsynligt, at indvindingen vil kunne påvirke nogle registrerede forureninger eller deres mobilitet.

Struer Kommune vurderer derfor, at der ikke skal ske nogle beskyttelsesforanstaltninger i forhold til det vand, der skal indvindes[3].

5.8 Habitatsafgørelse

Påvirkning af internationale beskyttede naturområder og dyr.
Det er et krav efter Habitatbekendtgørelsen (jf. § 7 og § 9 i Bek. nr. 1595 af 06.12.2018), at forud for meddelelse af tilladelse til etablering af en ny vandforsyningsboring samt tilladelse til indvinding af grundvand foretages en vurdering af, om etableringen og indvindingen i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Indvindingsstedet ligger uden for internationalt naturbeskyttelsesområder. Der er 160 m til nærmeste Natura 2000-område, som er Nissum Bredning.

Struer kommune har på baggrund af indvindingsmængden, geologien og af afstanden til de internationale naturbeskyttelsesområder beregnet hvor meget indvindingen kan påvirke omgivelserne (se ovenfor), herunder også Natura-2000 områder. Struer Kommune vurderer, at den meddelte tilladelse til indvinding af grundvand hverken alene eller i kumulation med andre projekter vil kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder herunder arter på udpegningsgrundlaget og områdernes bevaringsmålsætning.

Internationalt beskyttede arter *(Habitatdirektivets bilag IV-arter)*:
Der fremgår yderligere af habitatbekendtgørelsen, at en tilladelse til vanding ikke kan meddeles, såfremt projektets gennemførelse kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

[3] §§ 22-24 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1218 af 25.11.2019).

Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:

spidssnudet frø	*strandtudse*	*birkemus*
stor vandsalamander	*odder*	*småflagermus*
markfirben		

Det vurderes at meddelte tilladelse til indvinding af grundvand ikke vil kunne påvirke disse arter eller beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder. Dette med udgangspunkt i vurderingen af, et de eksisterende §3-beskyttede naturområder ikke vil blive påvirket negativt af indvindingen.

5.9 VVM-screening

Ovenfor har kommunen vurderet, at indvindingen ikke vil have en væsentlig påvirkning af forureninger eller våd- og naturområder omkring boringen.

Der er på baggrund af ansøgning om VVM udarbejdet en VVM-screening. På baggrund af ovenstående samt VVM-screeningen vurderer Struer Kommune, at indvindingen er *ikke VVM-pligtig*[4].

6 Offentliggørelse og klagevejledning

6.1 Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 1. marts 2021 på Struer Kommunes hjemmeside.

6.2 Klagevejledning for VVM-afgørelsen

Afgørelser truffet i forbindelse med kommunens vurdering af, om et anlæg skal VVM-vurderes eller ej, kan påklages til Miljø-og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlig-spørgsmål, jf. § 49, stk. 1, nr. 4 i Miljøvurderingsloven (VVM)[5], indtil fire uger efter offentliggørelse.

Fristen for at klage over afgørelsen er den 1. april 2021.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på https://kpo.naevneneshus.dk, alternativ er det muligt at indgive klagen til portalen via www.borger.dk.

Yderligere vejledning om nævnets klagebehandling herunder gebyr, sagsbehandlingstid, retlige spørgsmål m.v. findes på klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

[4] Lovbekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25.06.2020)
[5] Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 25.06.2020)

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen.

Klageberettigede
• Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Ifølge planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

6.3 Klagevejledning for vandforsyningsafgørelsen

Afgørelse efter vandforsyningslovens § 20 kan i henhold til lovens §§ 75 og 77 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen[6].

Fristen for at klage over afgørelsen er den 1. april 2021.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på https://kpo.naevneneshus.dk, alternativ er det muligt at indgive klagen til portalen via www.borger.dk.

Yderligere vejledning om nævnets klagebehandling herunder gebyr, sagsbehandlingstid, retlige spørgsmål m.v. findes på klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/.

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.

Rettidig klage efter denne lov indebærer, at en tilladelse, der forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejde, ikke må sættes i gang, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse. Nævnet kan i særlige tilfælde give tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde inden afgørelse er truffet.

Klageberettigede
• Adressaten for afgørelsen.
• Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

6.4 Aktindsigt

Endelig skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens § 9.

[6] Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (LBK nr. 1450 af 05.10.2020)

6.5 Orientering om afgørelsen

Følgende orienteres om afgørelsen:

Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk fritidsfiskerforbund, Formand Arne Rusbjerg, e-mail: teamstr@gmail.com
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K, fbr@fbr.dk
Kystdirektoratet, e-mail: kdi@kyst.dk
Lyngs Vandværk, e-mail: bendylyngs@gmail.com

Med venlig hilsen

Mette Meldhede
Geolog

7 Bilag

7.1 Bilag 1: Borerapport, 2002

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse — Udskrevet 8/4 2003 Side 1

GEUS

BORERAPPORT — **DGU arkivnr : 44. 559**

Borested : Hovedvejen 136, Jestrup
7790 Thyholm

Kommune : Thyholm
Amt : Ringkøbing

Boringsdato : 26/7 2002 — **Boringsdybde** : 43 meter — **Terrænkote** :

Brøndborer : Bedsted Brøndboring
MOB-nr : 14848
BB-journr :
BB-bornr :

Prøver
- modtaget : 11/12 2002 **antal** : 5
- beskrevet : 8/4 2003 **af** : TC
- antal gemt : 0

Formål : Vandforsyningsboring
Anvendelse :
Boremetode : Tørboring/slagboring

Kortblad : 1116IIISØ
UTM-zone : 32
UTM-koord. : 465769, 6279855

Datum : ED50
Koordinatkilde : Brøndborer
Koordinatmetode : Afst. fra kortkanter

	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
Indtag 1 (seneste)	5,1 meter u.t.	26/7 2002	3,8 m³/t	3,6 meter u.t.	12 time(r)

Tilbagepejling

Indtag 1 Tid: 3min Vsp: 5,65m , Tid: 10min Vsp: 5,44m , Tid: 30min Vsp: 5,33m , Tid: 120min Vsp: 5,26m , Tid: 360min Vsp: 5,19m

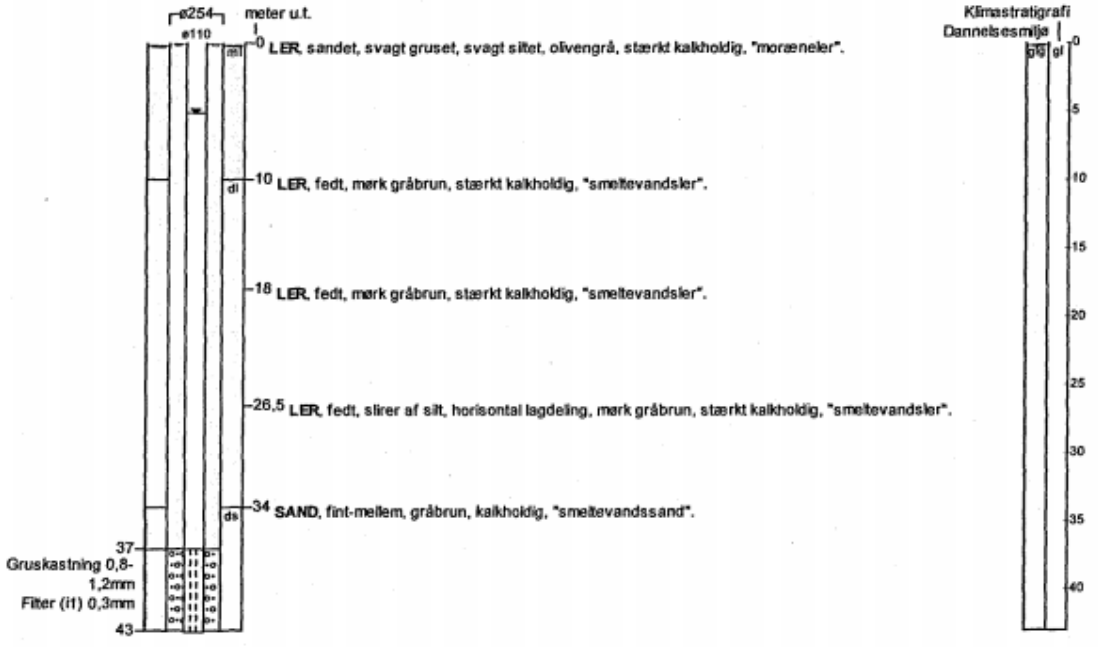

Aflejringsmiljø - Alder **(klima-, krono-, litho-, biostratigrafi)**

meter u.t.		
0	- 43	glacigen - glacial

7.2 Bilag 2: Tilsynsrapport

Tilsynsskema / lokaliseringsskema

Lokaliseringsdato:	DGU nr.	Lokaliseret af, initialer
26.01.2021	44.559	MHM

Borestedets adresse	**Vejnavn og nr.** Hovedvejen 136	
	Postnr. og By 7790 Thyholm	**Kommune** Struer

Borestedet forvist af (navn, rolle) **Ejer**	**Anvendelse (typer)** Markvanding ☐ Havevanding ☐ Husdyr ☐ Mælkeproduktion X Drikkevand X Gartneri ☐ Andet: Landbrugsdrift

Overbygningens ydre			Indretning af overbygning		
Overbygning tæt	Ja: X	Nej:	Tæt rørgennemføring	Ja: X	Nej:
Hævet over terræn	Ja: X	Nej:	Tør	Ja:	Nej: X
Kan den oversvømmes	Ja:	Nej: X	Ryddelig/ren	Ja: X	Nej:
Terrænhældning væk fra b.	Ja:	Nej: X	Forerør 20 cm over gulv	Ja: X	Nej:
Fredningsbælte overholdt	Ja: X	Nej:	Forerør tæt	Ja: X	Nej:
Kan den åbnes af en person	Ja: X	Nej:	Pejlbar	Ja: X	Nej:
Bemærkninger Betondæksel kan skubbes til siden Fredningsbælte på 5 m er overholdt			**Bemærkninger** Der stod vand i brønden. Ejer oplyser at brønden er tør om sommeren, og våd om vinteren. Dette indikerer tilstedeværelsen af et terrænnært grundvandsmagasin, ca. 1,5 meter under terræn. Pumpen blev aktiveret under tilsynet, og der sås intet læk fra installationen. Der skete ligeledes ingen ændring i vandstanden i brønden.		

Beliggenhedsskitse (indsæt luftfoto med boringens placering indtegnet)

5 meters fredningsbælte er overholdt

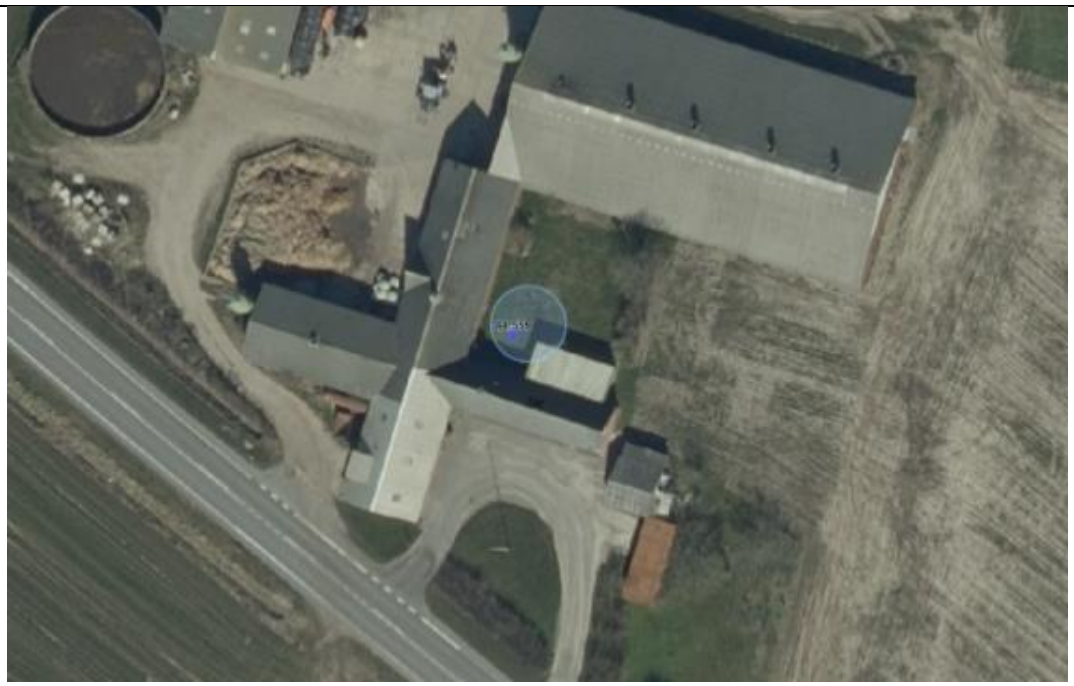

Anlæggets indretning (indsæt foto fra tilsyn)

Sandfilter
Ejer oplyser at de renser filteret ved tilbageskyl og at sandet skiftes efter behov.

7.3 Bilag 3: Drikkevandsinteresser

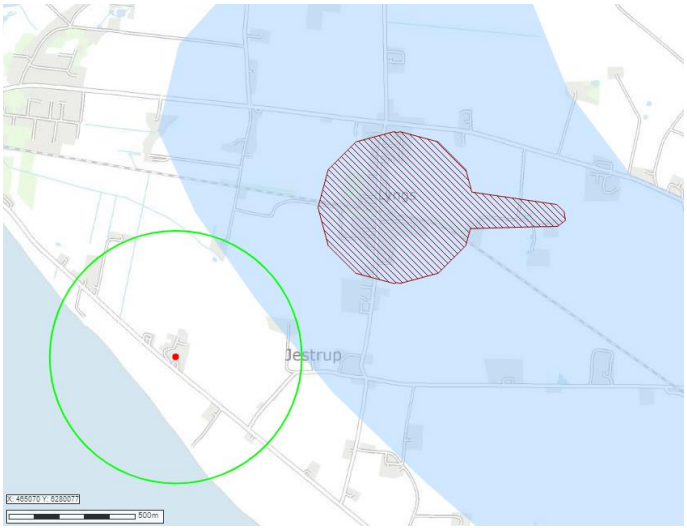

- Boring, DGU nr.: 44.559
- 500 meters radius
- Område med drikkevands-interesse
- Indvindingsopland, Lyngs Vandværk

7.4 Bilag 4: §3-beskyttet natur

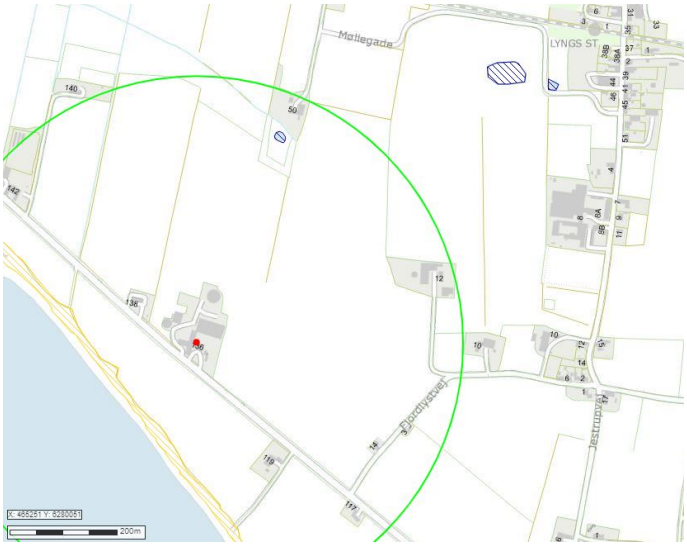

- Boring, DGU nr.: 44.559
- 500 meters radius
- Beskyttet sø
- Beskyttet overdrev

7.5 Bilag 5: Natura2000-områder

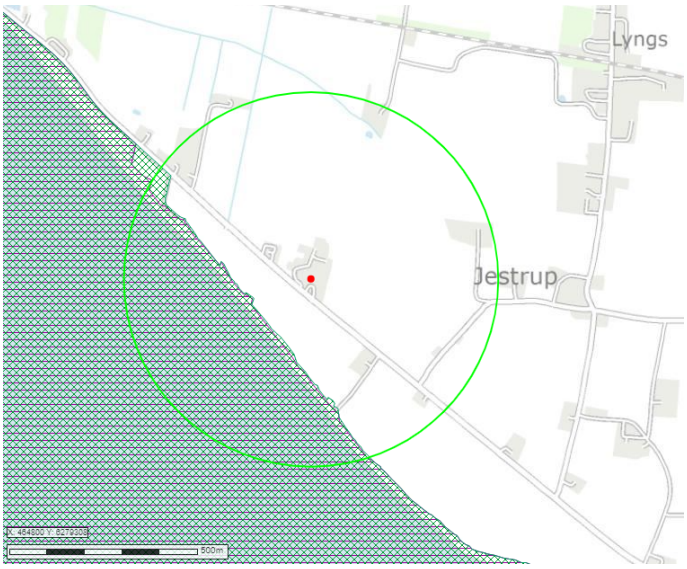

- Boring, DGU nr.: 44.559
- 500 meters radius
- Habitatområder
- Fuglebeskyttelsesområde

7.6 Bilag 6: Jordforurening

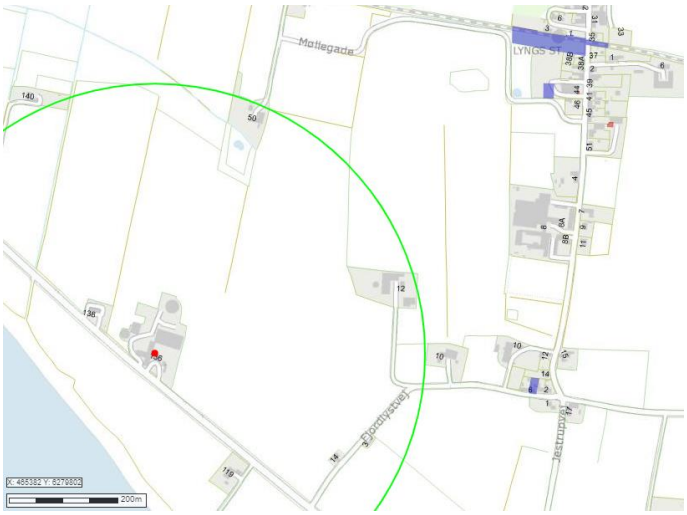

- Boring, DGU nr.: 44.559
- 500 meters radius
- V1-kortlagt areal
- V2-kortlagt areal